

Folha de registro


Folha de Registro de Resultados
de Termodisinfecção

Instituição _____
Nº de folha _____

Termodisinfecção

IT27W-1 ☐ IT27W-5 ☐ IT27W-10 ☐

Data _____ | Hora _____:_____:_____| Operador _____ | Assinatura _____

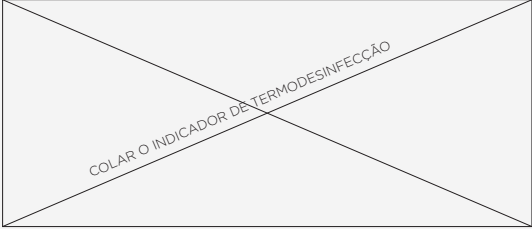

COLAR O INDICADOR DE TERMODESINFECÇÃO

TEMPO

_____ min.

TEMP

_____ °C.


RESULTADO

☐ Ok ☐ Falha

Termodisinfecção

IT27W-1 ☐ IT27W-5 ☐ IT27W-10 ☐

Data _____ | Hora _____:_____:_____| Operador _____ | Assinatura _____

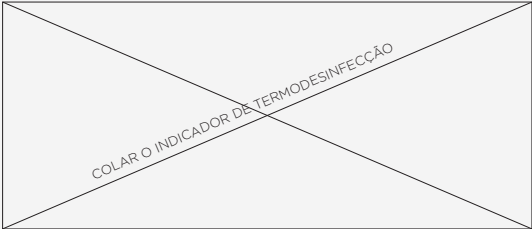

COLAR O INDICADOR DE TERMODESINFECÇÃO

TEMPO

_____ min.

TEMP

_____ °C.


RESULTADO

☐ Ok ☐ Falha

Termodisinfecção

IT27W-1 ☐ IT27W-5 ☐ IT27W-10 ☐

Data _____ | Hora _____:_____:_____| Operador _____ | Assinatura _____

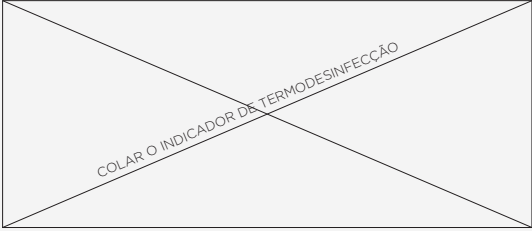

COLAR O INDICADOR DE TERMODESINFECÇÃO

TEMPO

_____ min.

TEMP

_____ °C.


RESULTADO

☐ Ok ☐ Falha

Termodisinfecção

IT27W-1 ☐ IT27W-5 ☐ IT27W-10 ☐

Data _____ | Hora _____:_____:_____| Operador _____ | Assinatura _____

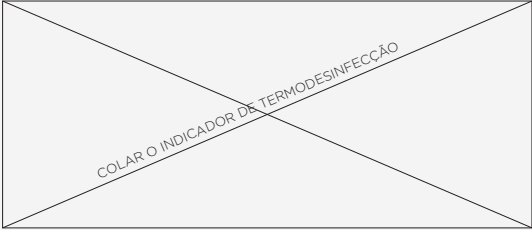

COLAR O INDICADOR DE TERMODESINFECÇÃO

TEMPO

_____ min.

TEMP

_____ °C.

RESULTADO

☐ Ok ☐ Falha